


SZKOLENIE KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

TEMAT 9: Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

Autor: Marek Płotica


Elementy aparatu o obiegu otwartym

1. Maska.
2. Automat oddechowy.
3. Wąż średniego ciśnienia.
4. Pasy nośne.
5. Butla.
6. Pas biodrowy.
7. Reduktor.
8. Stelaż.
9. Manometr.
10. Wąż wysokiego ciśnienia.
11. Mocowanie butli.
12. Zawór odcinający.

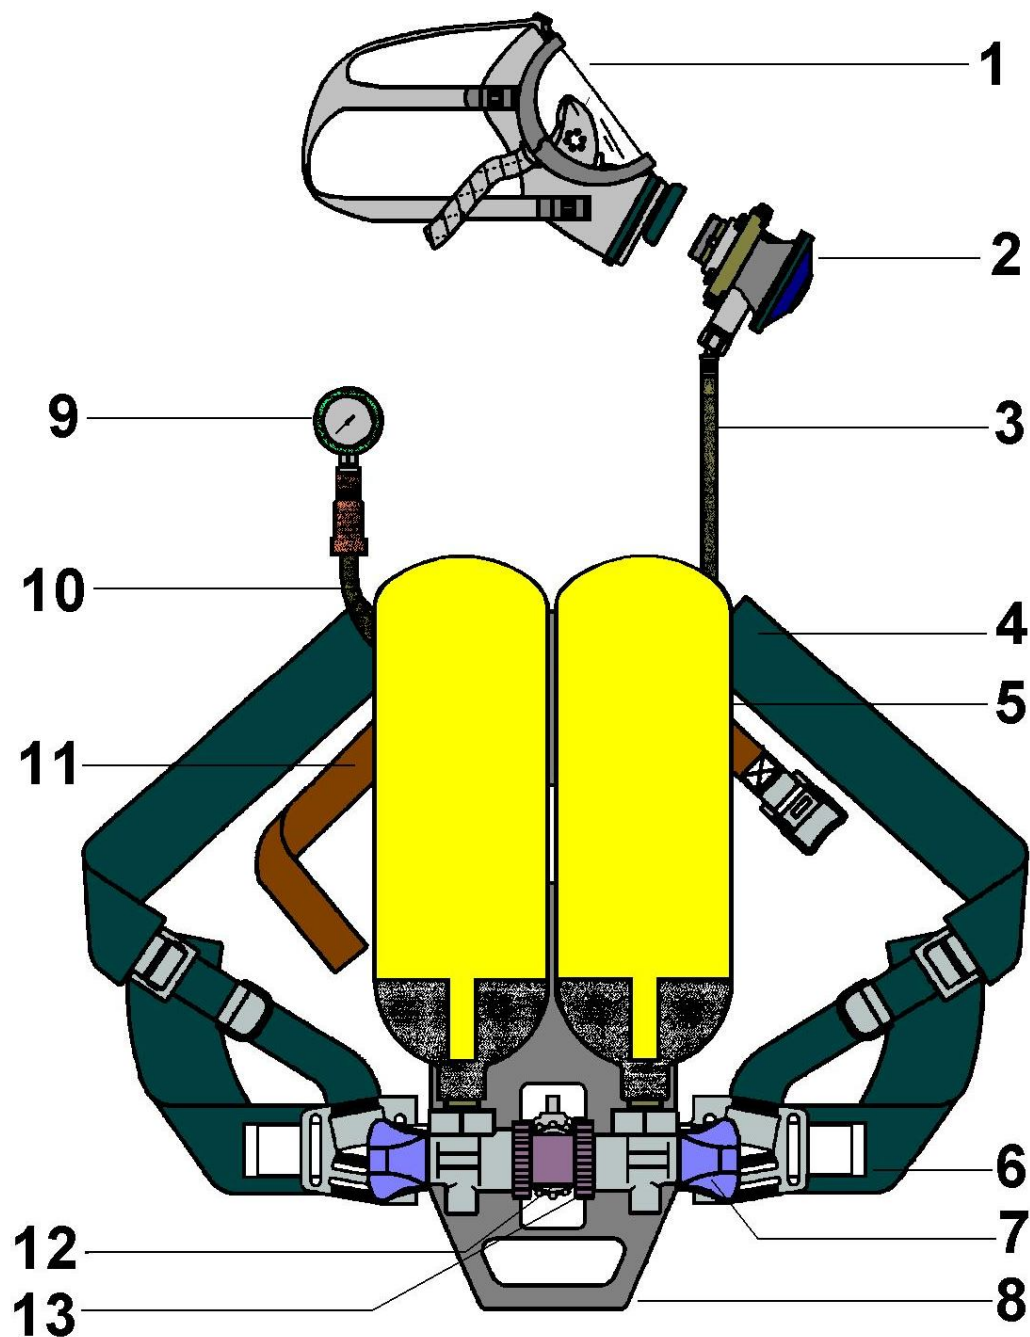

Maska dwudrożna

Współczesna maska dwudrożna

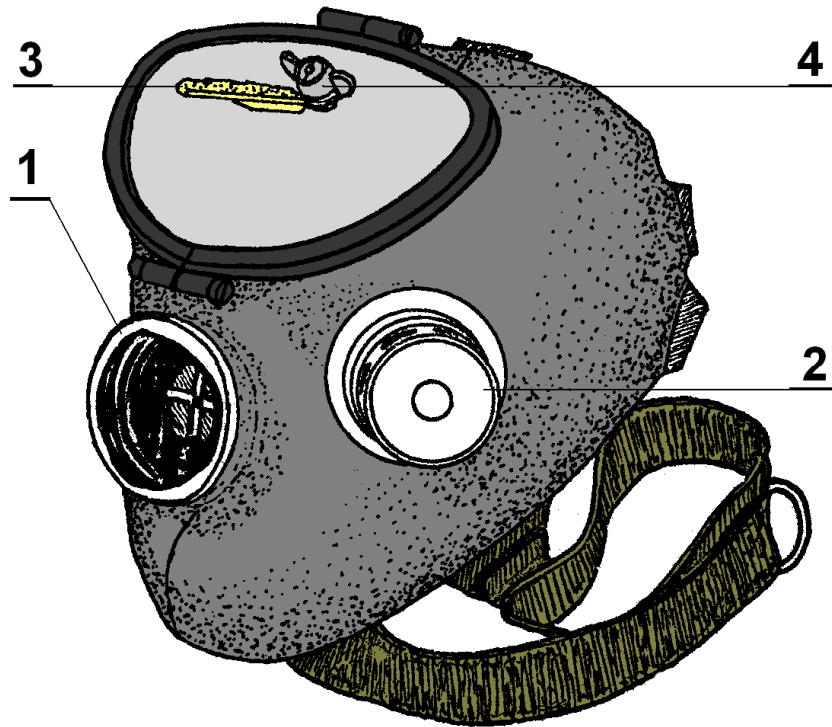

Maska starego typu GSM


1. Gniazdo wdechowe z zaworem
2. Zawór wydechowy
3. Wycieraczka
4. Pokrętko wycieraczki




Maska jednoznaczna

Maska używana
wyłącznie
w aparatach
tlenowych
nie posiada
żadnych zaworów


łącznik centralny

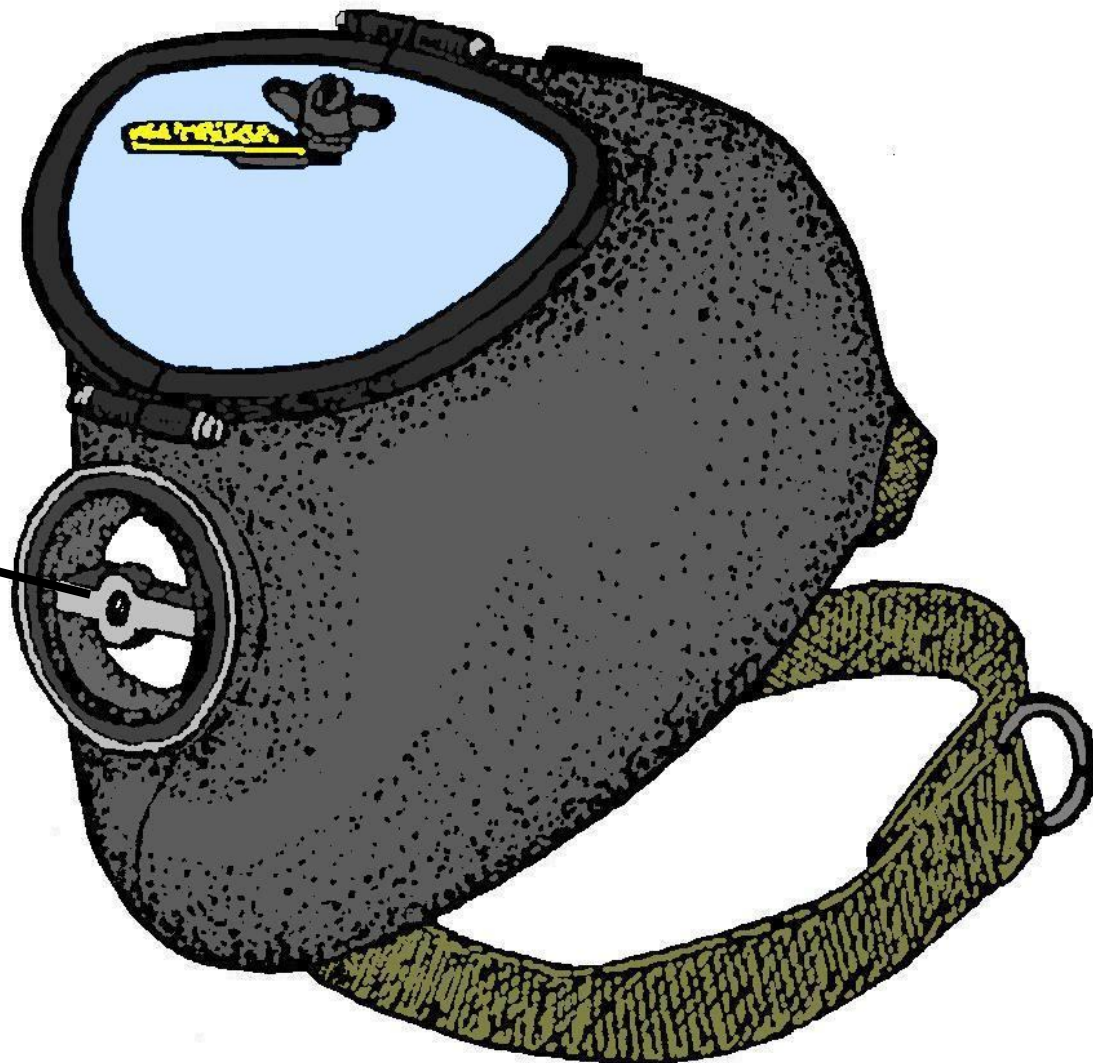

Zawory zwrotne maski dwudrożnej

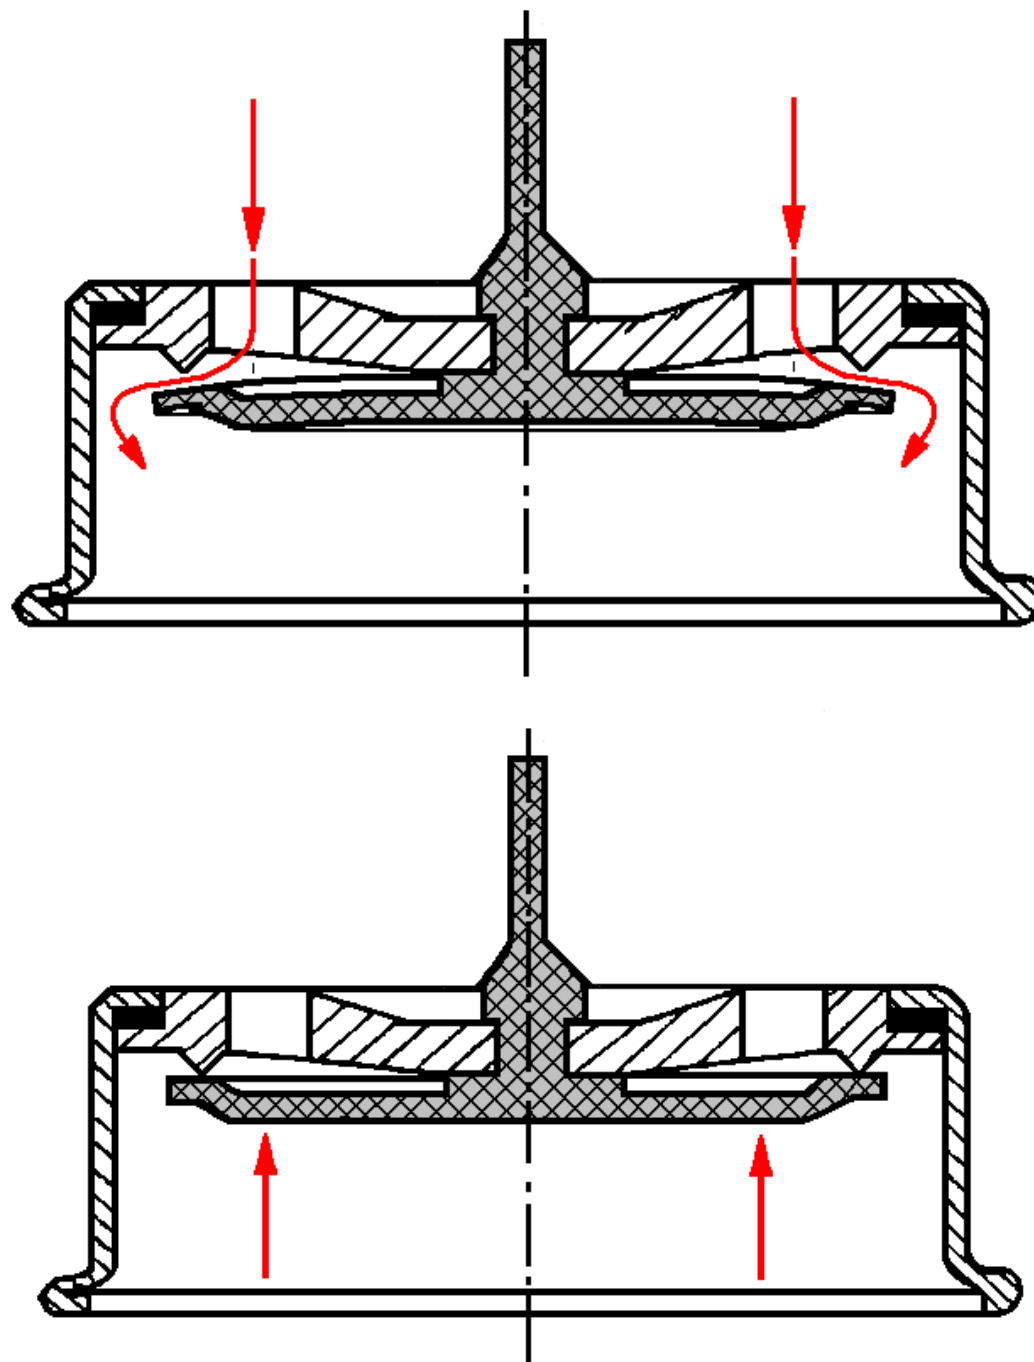


Przekrój butli stalowej

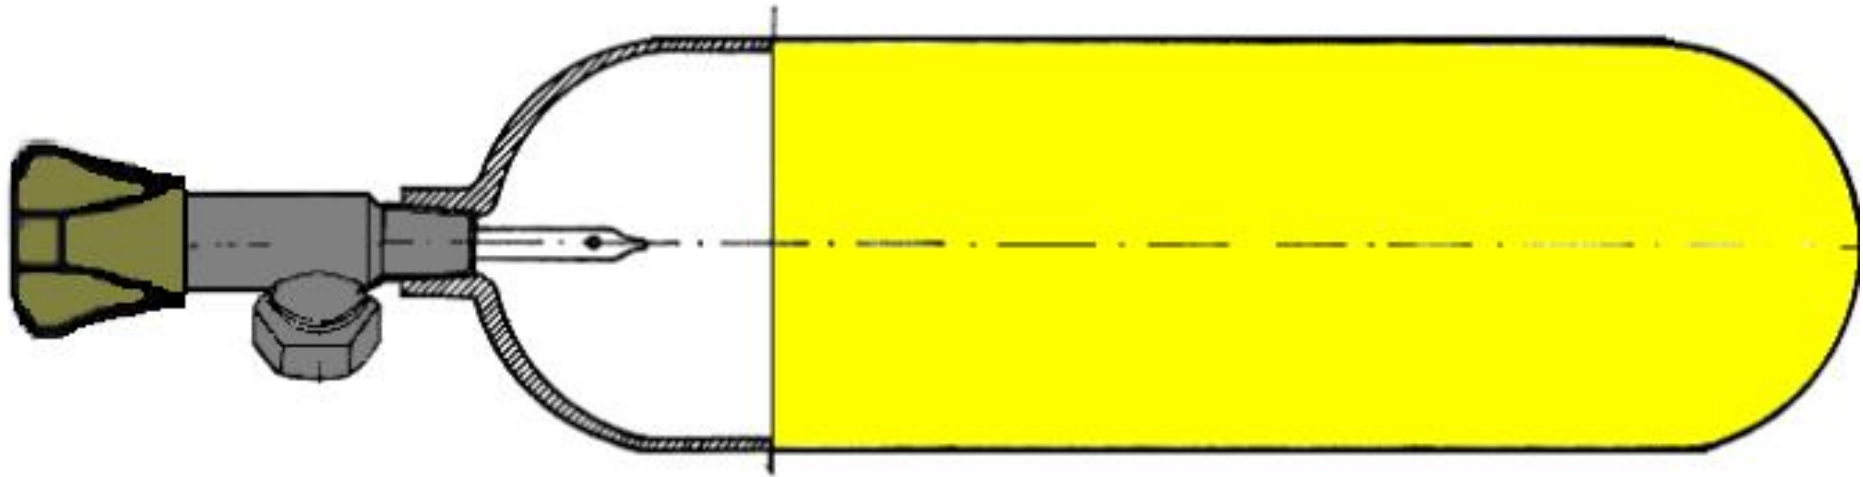


Butla kompozytowa



Cechy wybite na butlach

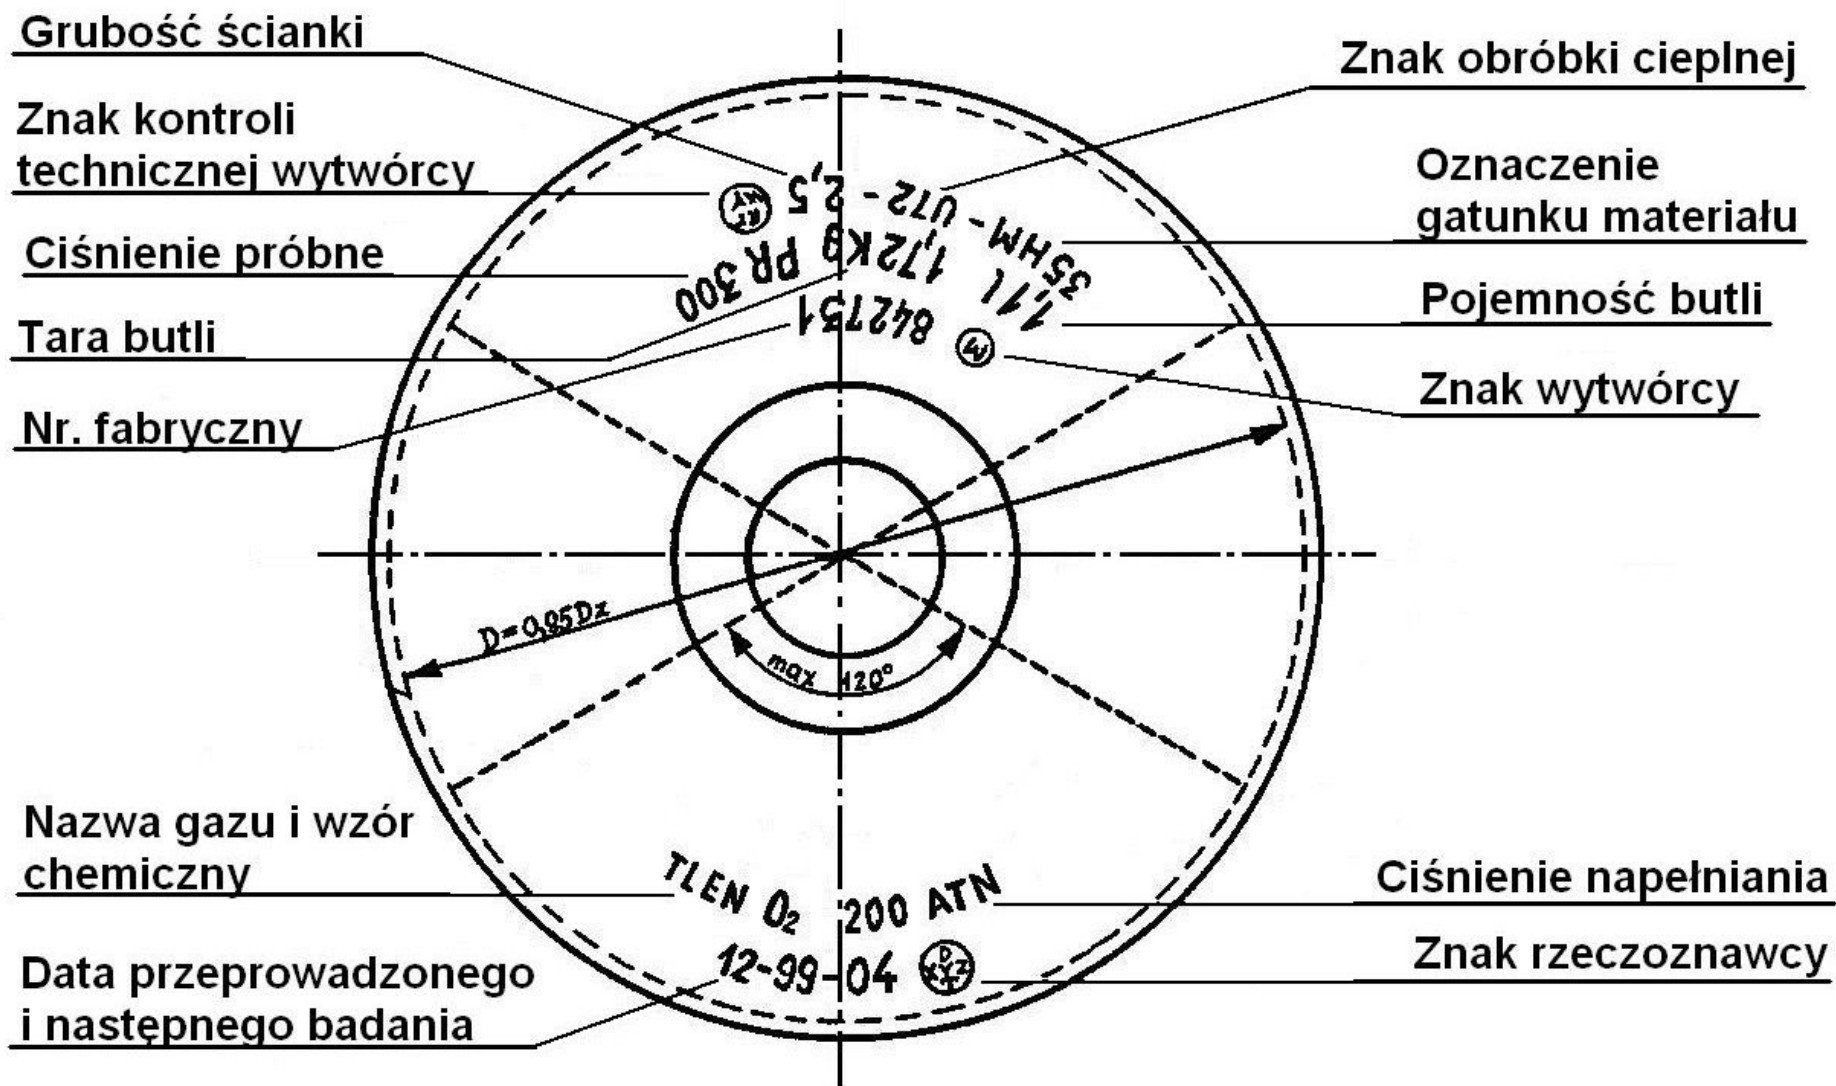

Elementy składowe maski

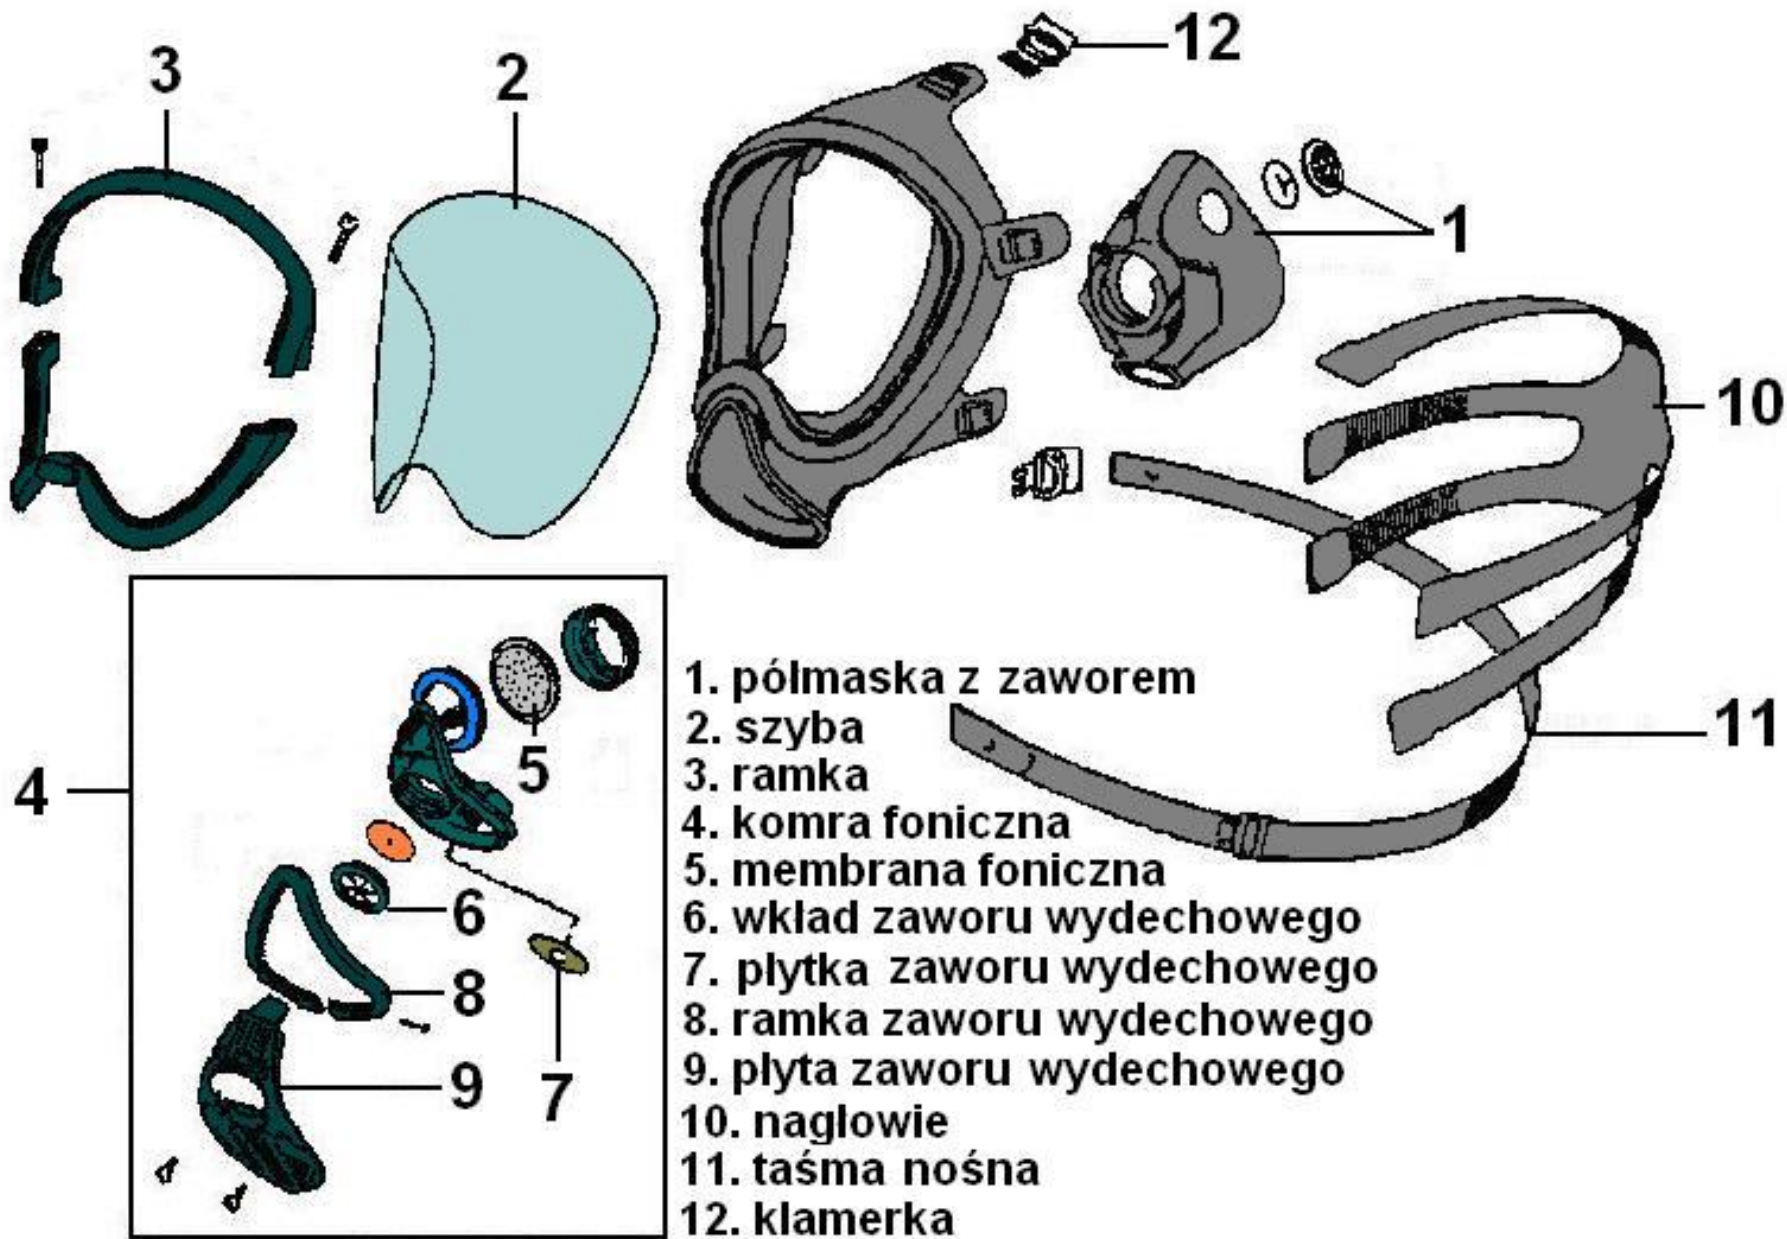


Stelaż

1. Stelaż
2. Reduktor
3. Mocowanie butli
4. Pasy ramienne
5. Przewód wysokiego ciśnienia
6. Manometr
7. Pas biodrowy




Zasada działania reduktora

Gaz z butli [1] będzie wypływał do komory ciśnienia zredukowanego [2] aż osiągnie ustaloną konstrukcyjnie wartość, nastąpi wtedy ugięcie membrany [5] i zamknięcie zaworu [3] przez sprężynę [4]. Stan taki będzie trwał do chwili spadku ciśnienia w komorze [2] i otwarcia zaworu [3] przez sprężynę [6].

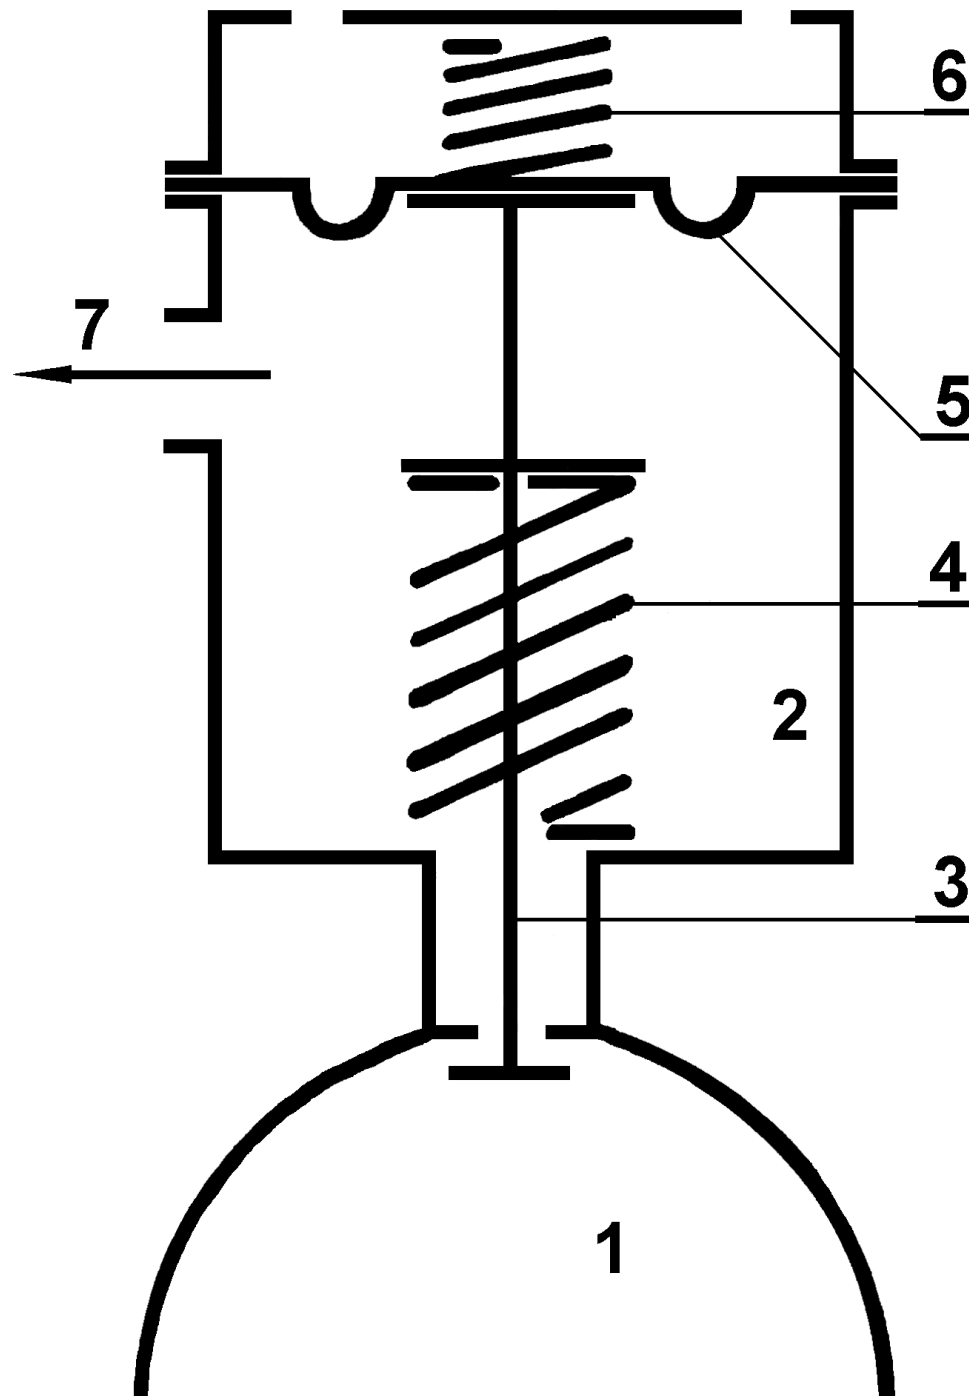

Reduktor dwustopniowy o stopniach połączonych

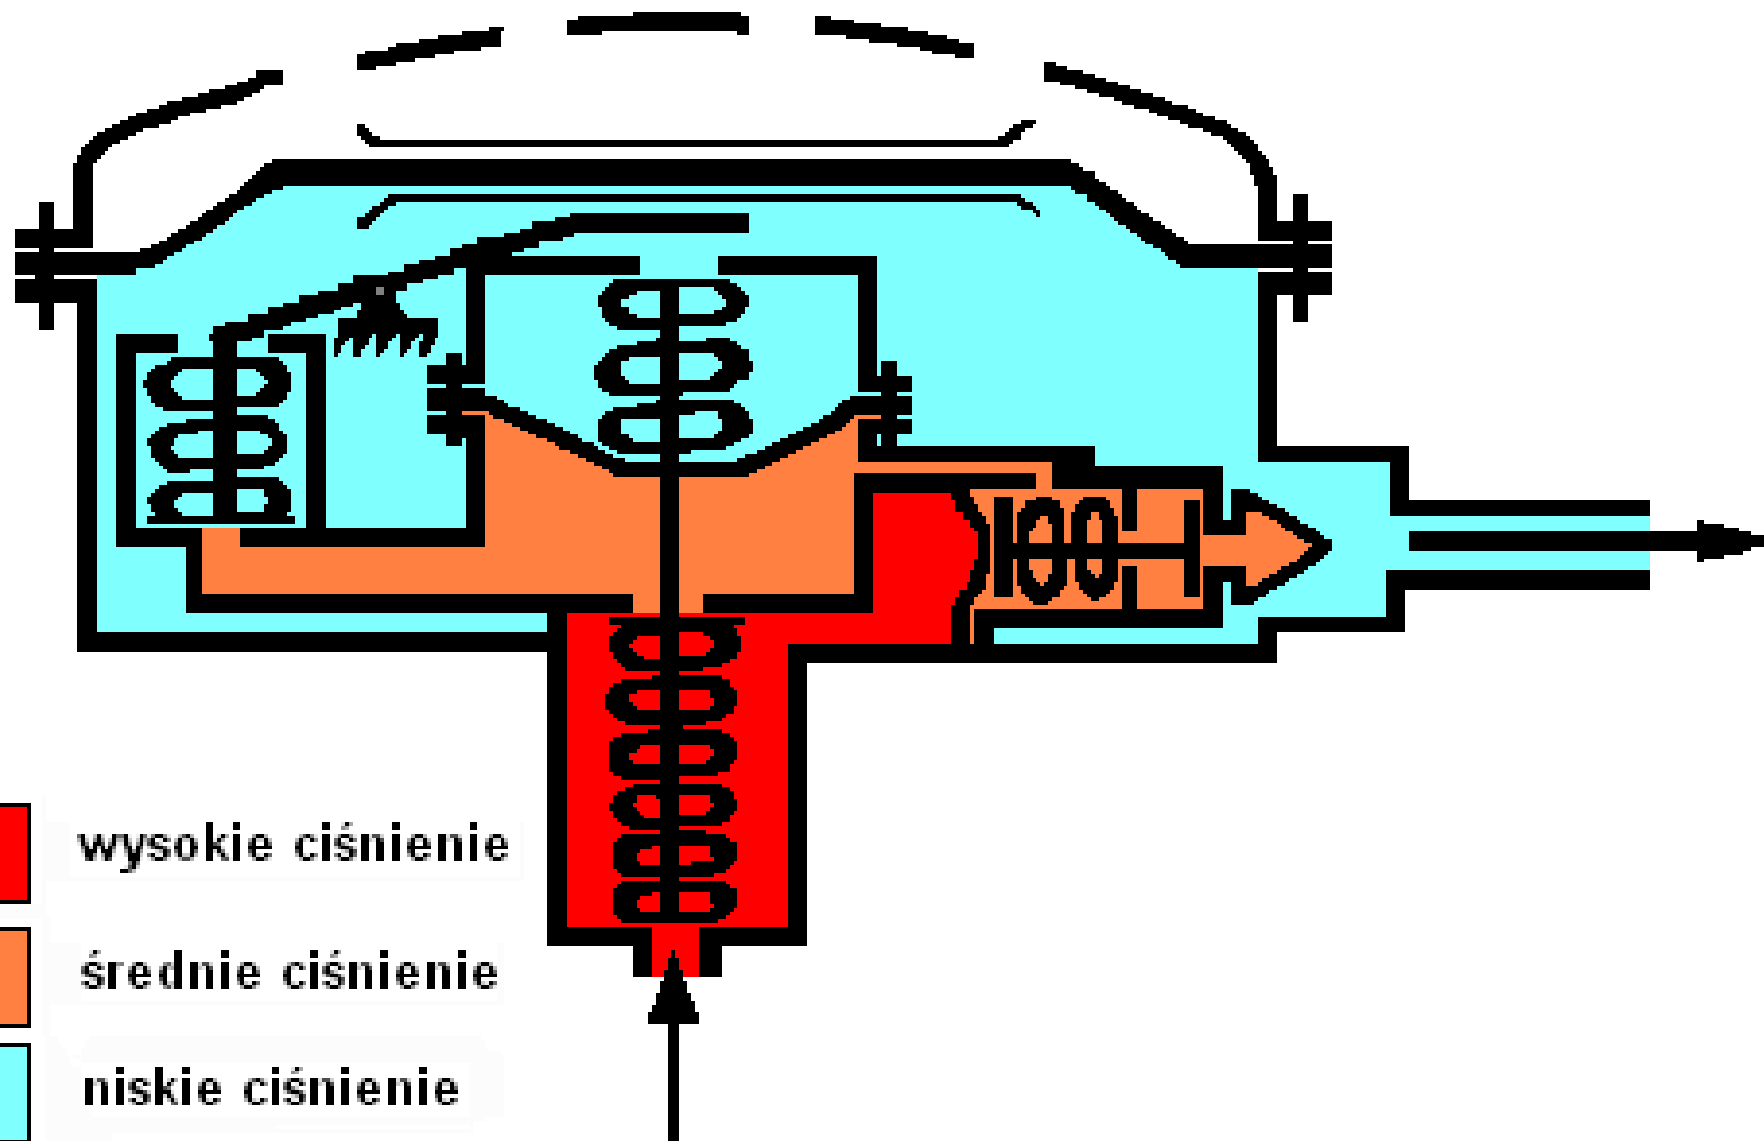

Reduktor dwustopniowy o stopniach rozdzielonych


wąż łączący reduktor z
automatem oddechowym
spełnia rolę komory
średniego ciśnienia



Aparat AP 3


Aparat dwustopniowy
o stopniach połączonych

1. butla
2. zawór odcinający
3. reduktor
4. sygnalizator akustyczny
5. wąż oddechowy
6. maska


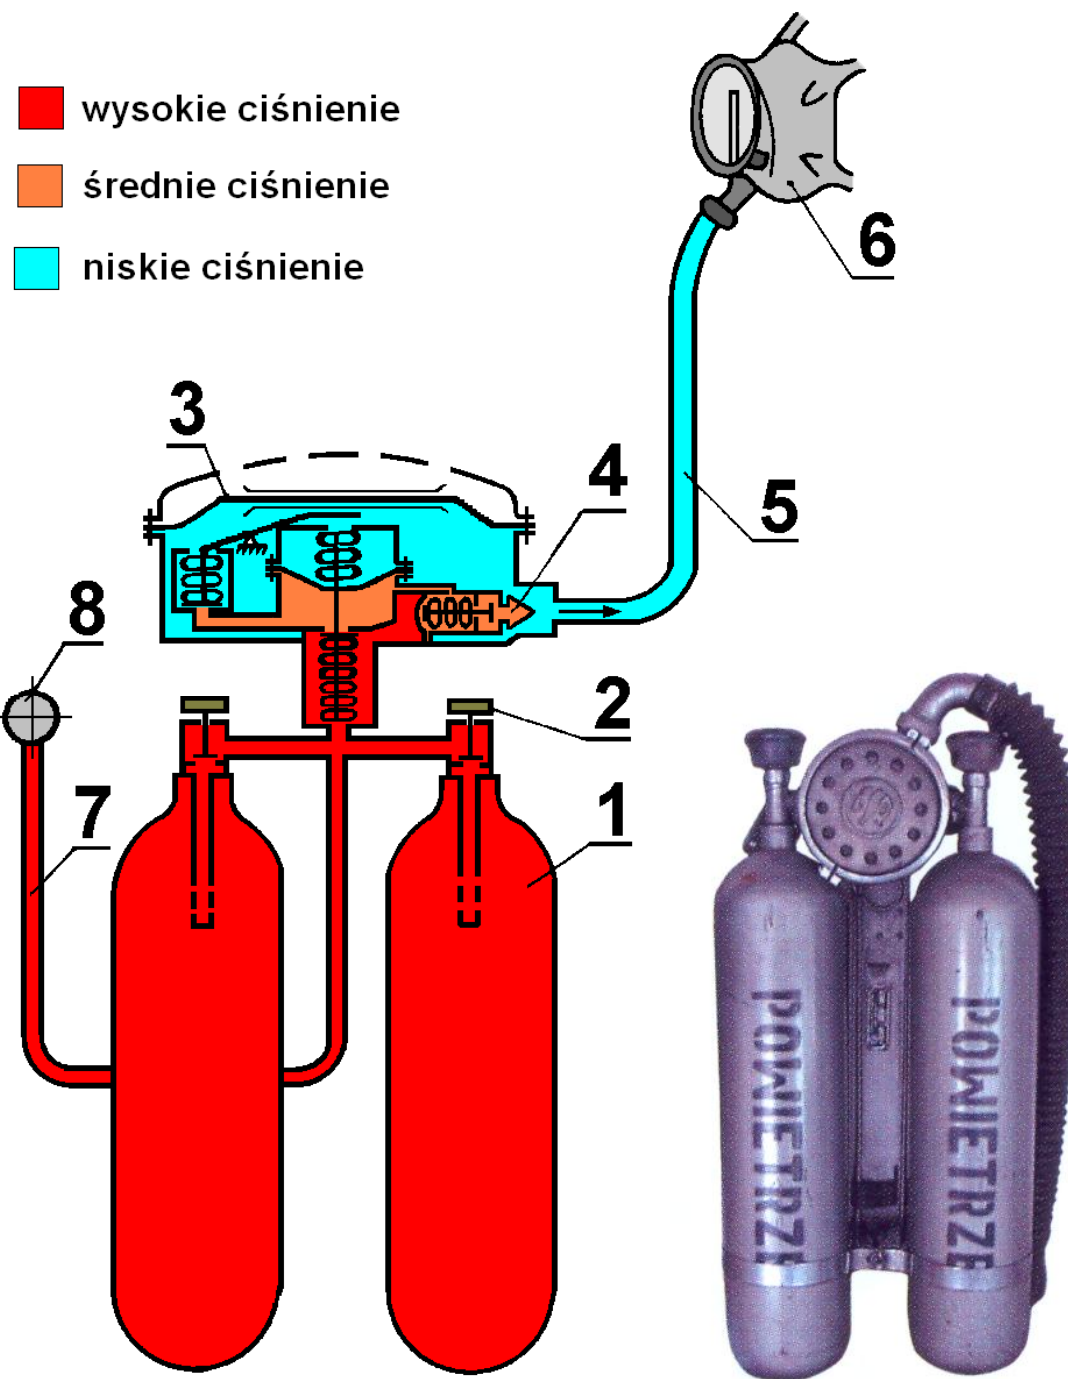


Aparat powietrzny APS2/1-25

Aparat dwustopniowy
o stopniach rozłączonych

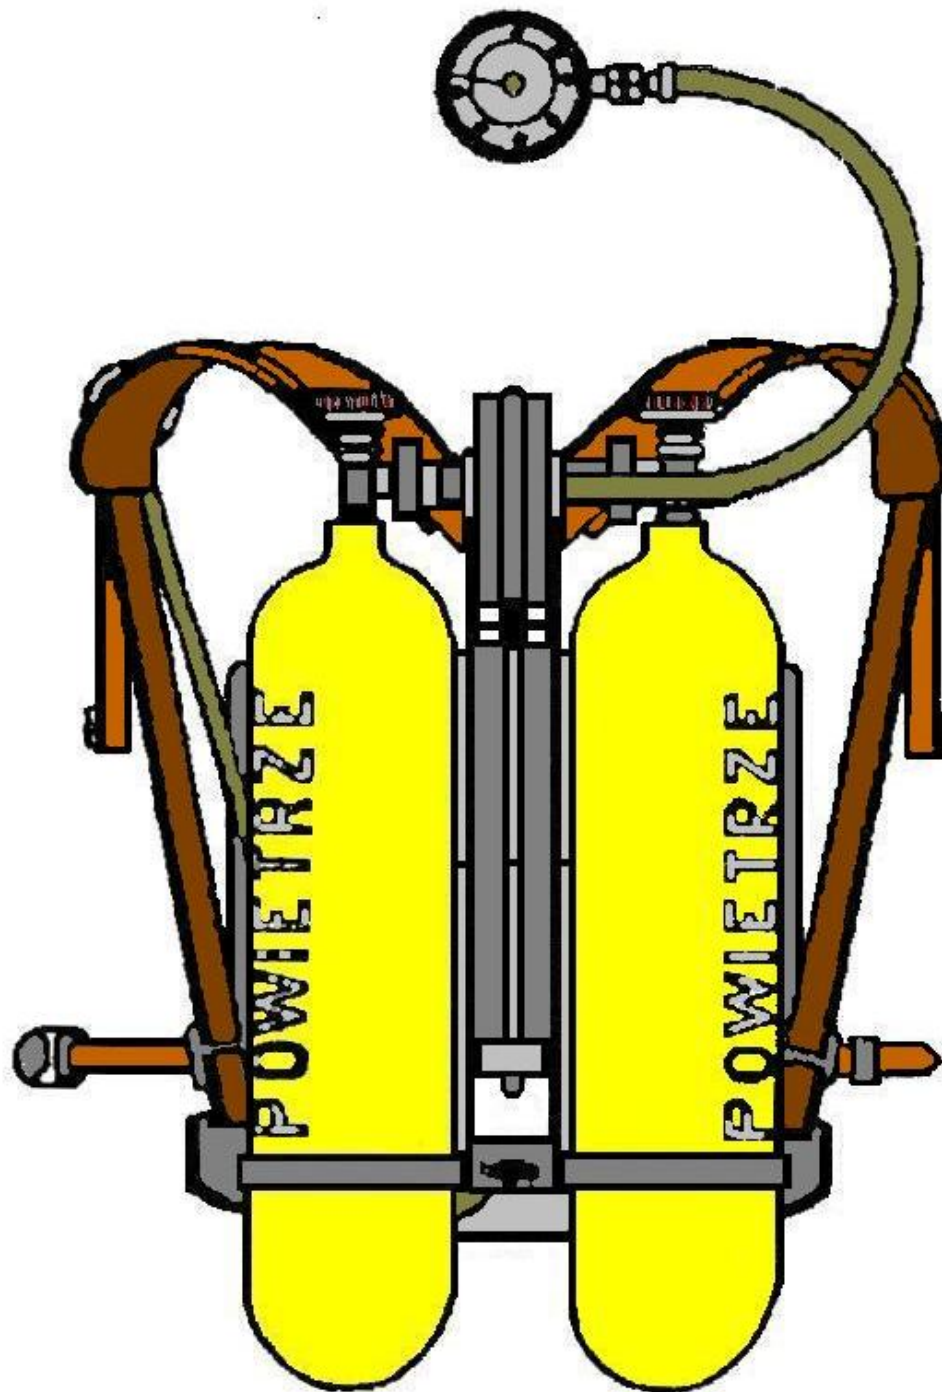

Manometr, przekrój przewodu wysokiego ciśnienia, zasada działania manometru

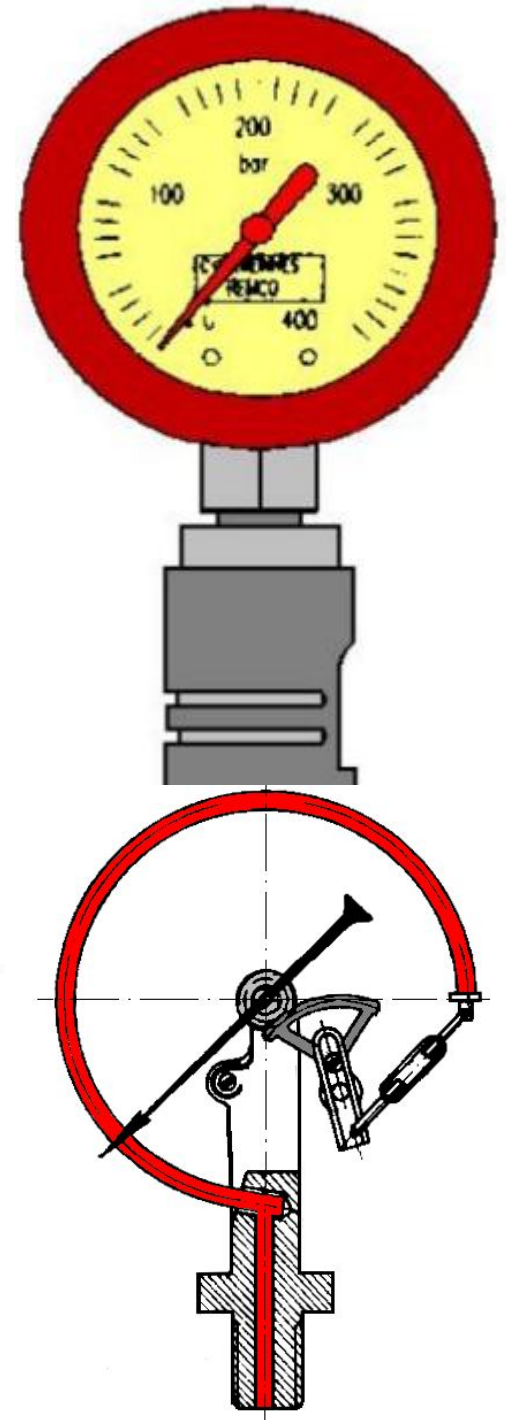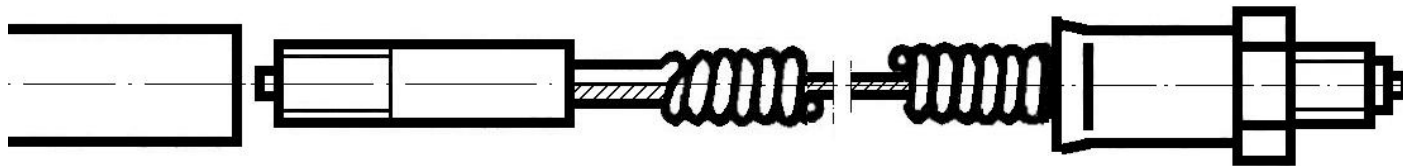

Przewożenie aparatów w samochodzie



Rodzaje przeglądów

- Przegląd roboczy przed użyciem aparatu
- Przegląd roboczy po użyciu aparatu
- Przegląd okresowy
- Przegląd legalizacyjny

Zabiegi konserwacyjne wykonywane samodzielnie w OSP

1. Wymienić butlę ze sprężonym powietrzem.
2. Wymienić uszczelki w gniazdach łączących aparat z zaworem odcinającym butli oraz uszczelkę węża oddechowego na połączeniach z automatem płucnym i maską, pod warunkiem posiadania oryginalnych części zamiennych (uszczelki).
3. Dokręcić nakrętki i śruby łączące poszczególne elementy aparatu.
4. Sprawdzić szczelność aparatu i wszystkich jego elementów przez posmarowanie ich wodą z mydłem.

Konserwacja maski

Myjka i suszarka do masek



Sprawdzanie szczelności maski

Urządzenie do badania
szczelności maski



Stanowisko do badania dynamicznego pracy aparatów



Sprężarka do aparatów oddechowych



Książka paszportowa aparatu

l.p.	Data kontroli	ciśnienie powietrza w barach	szczelność automatu oddechowego	szczelność aparatu	działanie aparatu	działanie sygnalizatora akustycznego	szczelność maski	podpis kontrolującego
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Wpisy do książki muszą być czytelne.

Nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek.

Nie wolno wrywać kartek.

Wykorzystano:

- Kosiński J.: Sprzęt ochrony dróg oddechowych. Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza, Warszawa 1971.
- Rozmarynowicz M., Horak J., Jankowski K.: Ochrona dróg oddechowych. Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1978.
- Instrukcje użycia, Instrukcje użytkowania, Instrukcje obsługi, sprzętu firm; FASER, FENZY, MSA AUER, DREAGER, SCOTT, INTERSPIRO.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ